



160021020170



(2019)国认监认字(001)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：秦皇岛锐安科技有限公司

产品型号名称：RG7000 型消防控制室图形显示装置

检 验 类 别：型式试验

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz2020202371

共 11 页 第 1 页

产品名称	消防控制室图形显示装置	型 号	RG7000
认证委托人	秦皇岛锐安科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	秦皇岛锐安科技有限公司	生产日期	2020 年 10 月
生产企业	秦皇岛锐安科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2020 年 10 月 21 日
检验依据	GB 16806-2006《消防联动控制系统》 CCCF-CPRZ-15:2019《消防类产品认证实施规则 火灾报警产品 火灾探测报警产品》		
检验项目	全部适用项目（除电源瞬变试验外）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16806-2006《消防联动控制系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期：2020 年 11 月 20 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：

Handwritten signature

审核：

Handwritten signature

编制：

Handwritten signature


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020202371

共 11 页 第 2 页

认证委托人	秦皇岛锐安科技有限公司		
通信地址	秦皇岛市经济技术开发区洋河道 12 号 e 谷创想空间 A 区二层		
联系电话	0335-8060294	传 真	/

产品照片

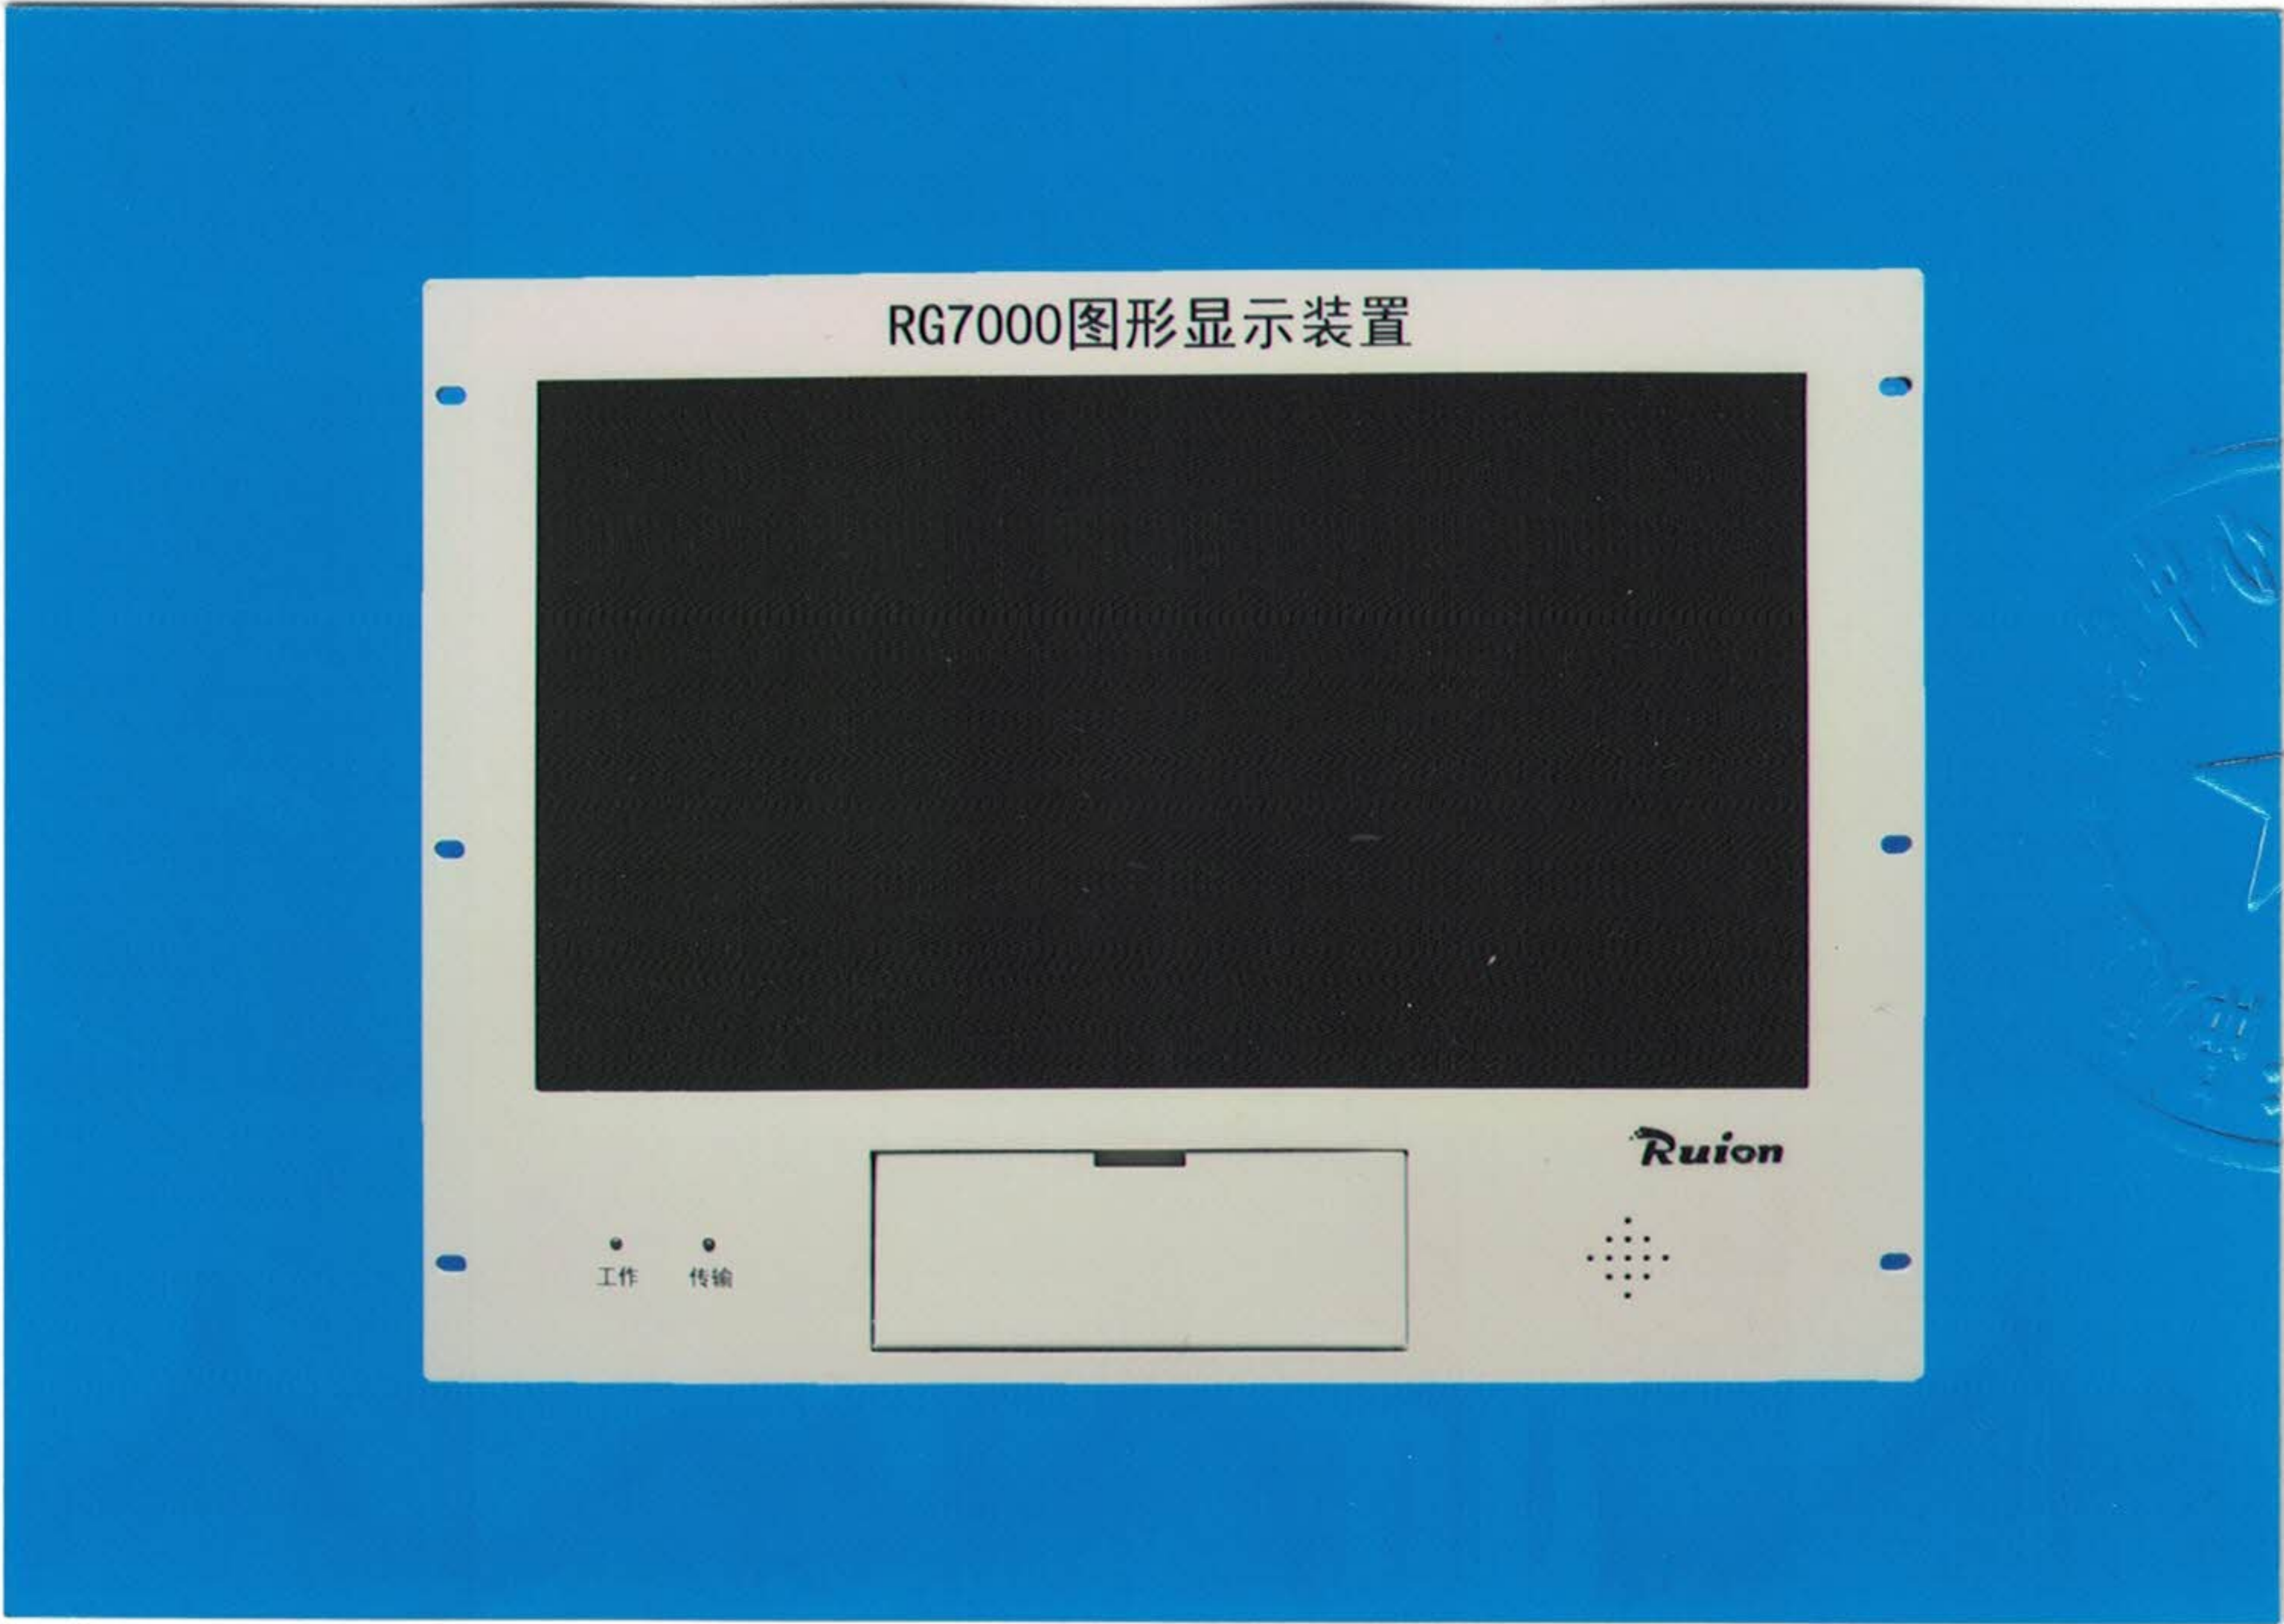


国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020202371

共 11 页 第 3 页

产品内部照片

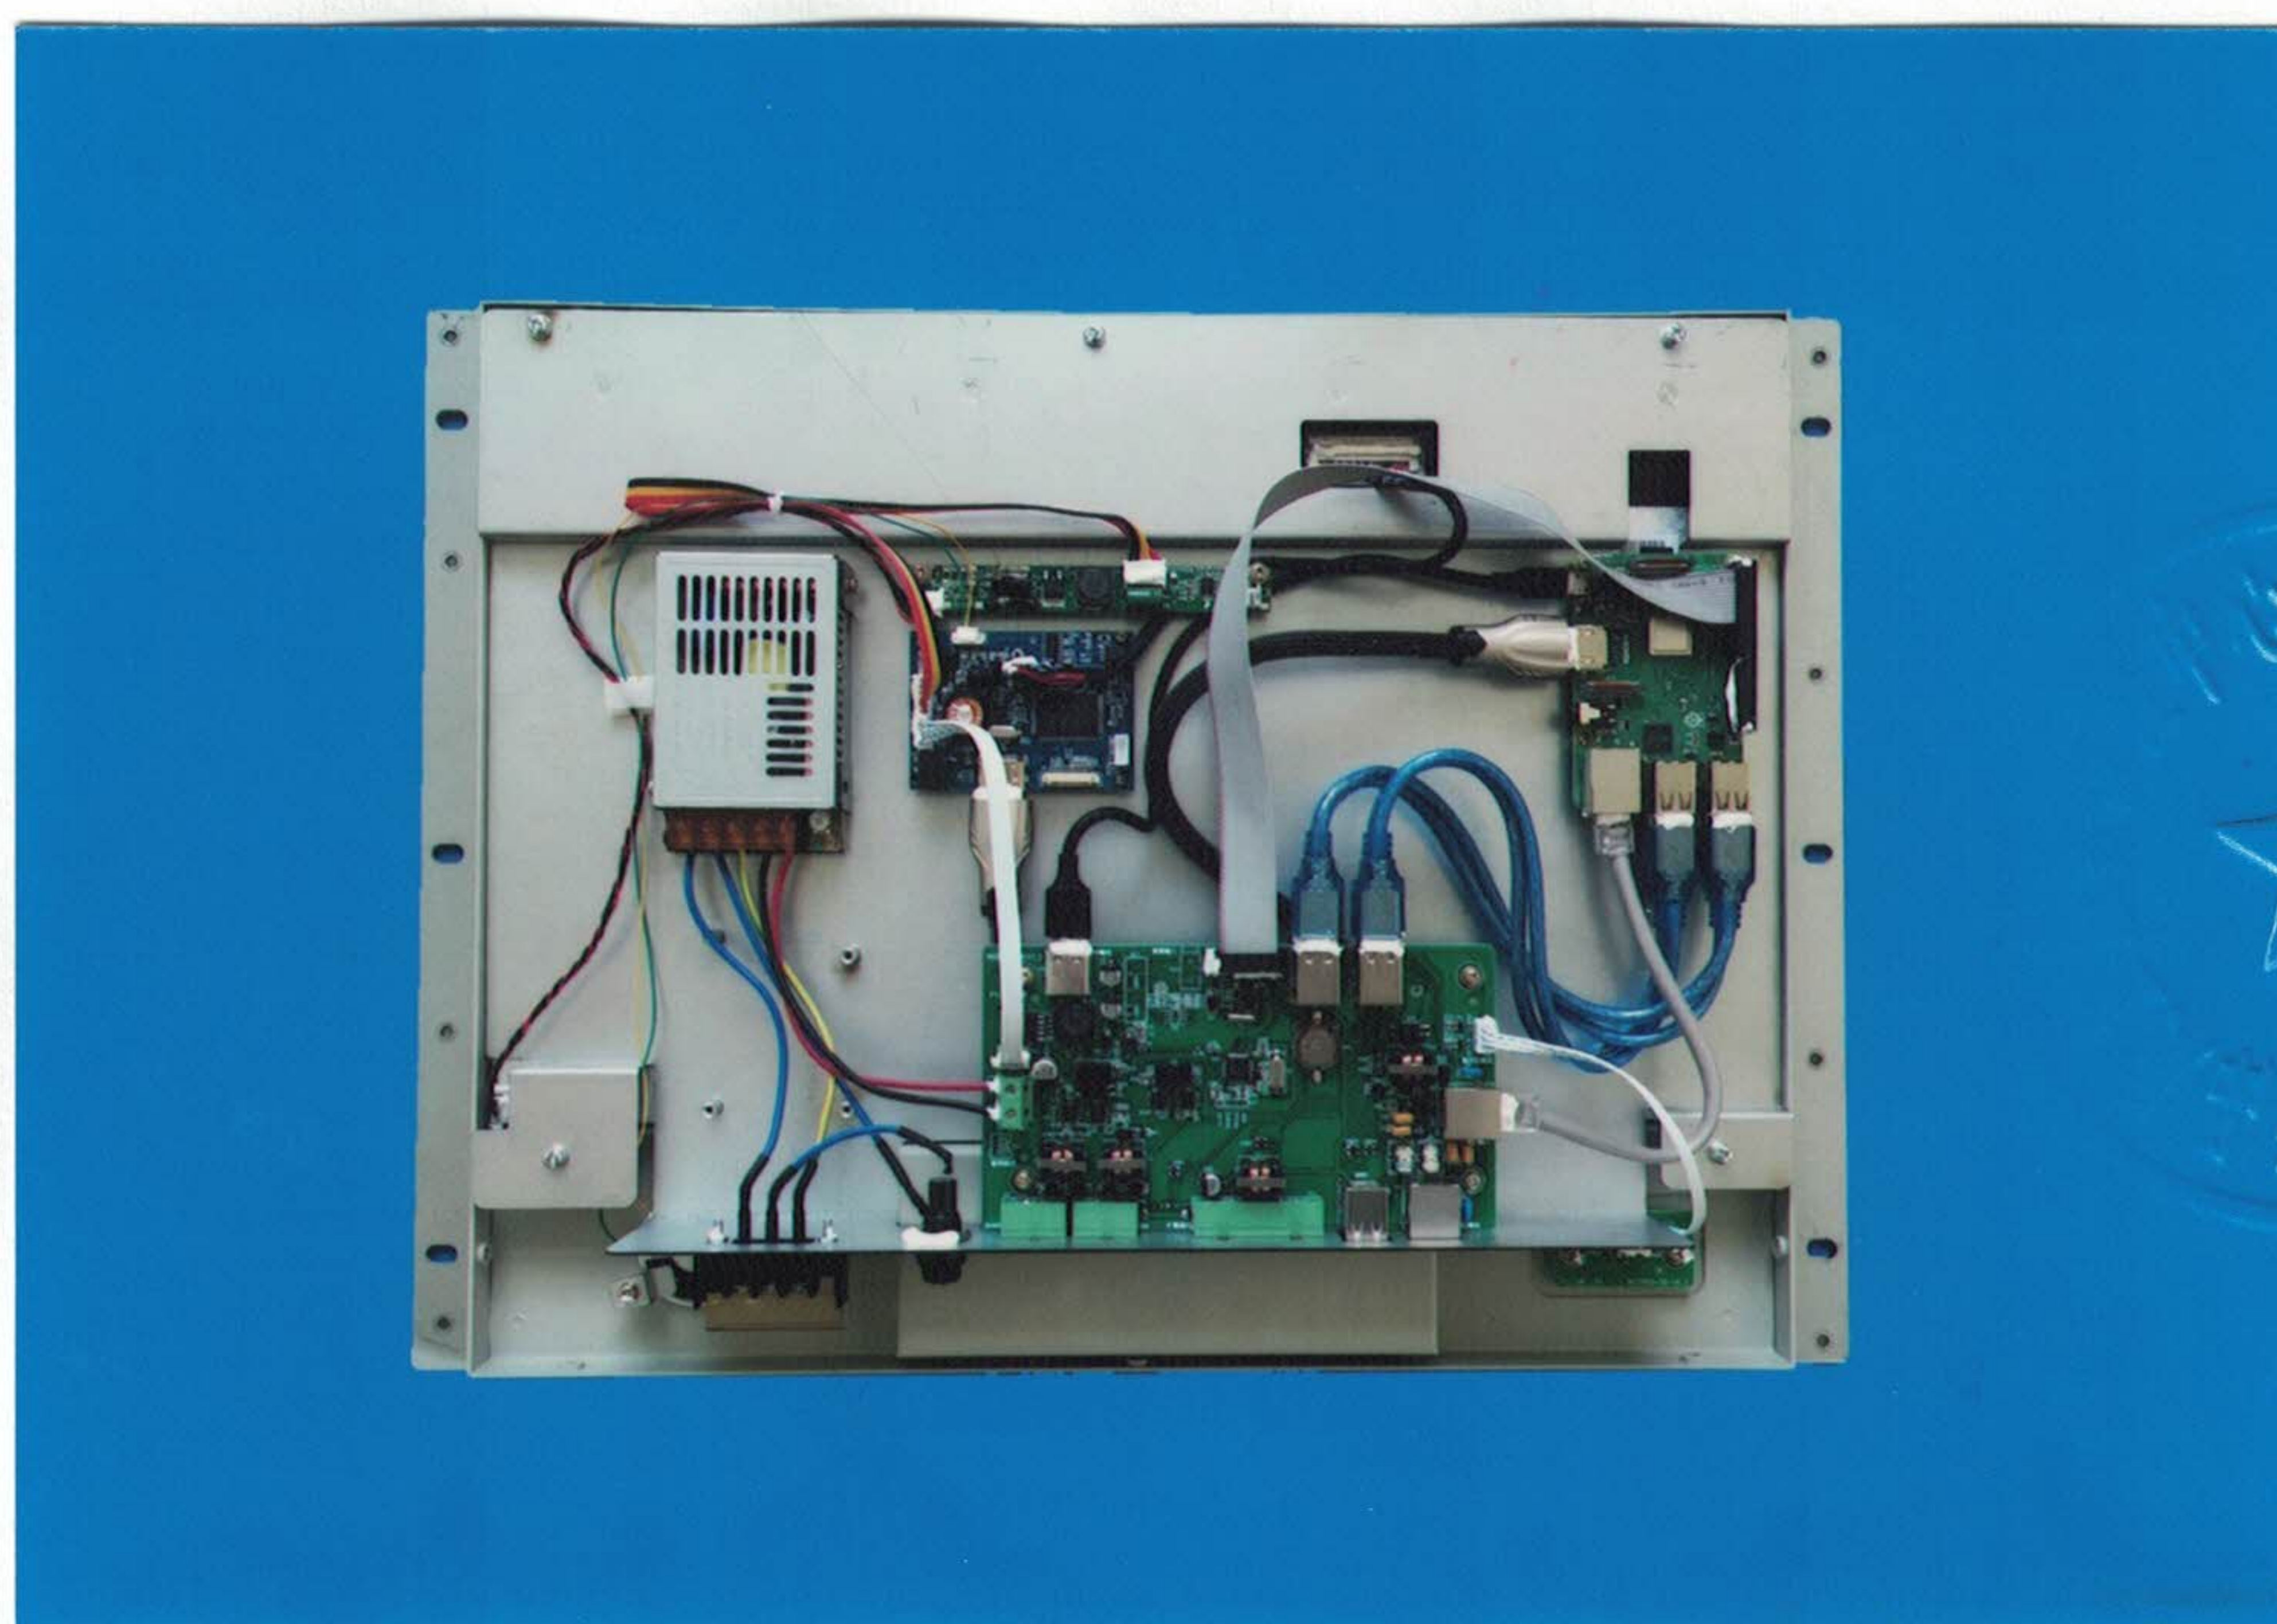

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020202371

共 11 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 消防控制室图形显示装置
- 2) 型号: RG7000
- 3) 执行标准号: GB 16806-2006
- 4) 生产者: 秦皇岛锐安科技有限公司
- 5) 生产企业: 秦皇岛锐安科技有限公司
- 6) 生产地址: 河北省秦皇岛市经济技术开发区洋河道 12 号 e 谷创想空间 A 区二层
- 7) 主要技术参数: 额定工作电压 AC220V 50Hz
- 8) 接线端子标注: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸为 483mm×73mm×355mm;
- 2) 外壳材质为金属;
- 3) 采用液晶显示器显示信息;
- 4) 采用总线 (RS485) 与火灾报警控制器和消防联动控制器进行通信;
- 5) 与以下产品配接工作:

秦皇岛锐安科技有限公司生产的 JB-QBL-RF1001 型、JB-QGL-RF1016 型、JB-QTL-RF1016 型火灾报警控制器, JB-QBL-RF1001 型、JB-QGL-RF1016 型、JB-QTL-RF1016 型消防联动控制器。

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛锐安科技有限公司

No: Dz2020202371

产品型号：RG7000

共 11 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	5.1.5	满足标准要求。	合 格	配 接 JB-QBL-RF1001 型火灾报警控制器/ 消防联动控制器进行 试验。
2	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
3	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
4	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
5	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
6	信息传输功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	/
7	射频电磁场辐射抗扰度 试验	5.16	功 能 正 常。	合 格	/
8	射频场感应的传导骚扰 抗扰度试验	5.17	功 能 正 常。	合 格	/
9	静电放电抗扰度试验	5.18	功 能 正 常。	合 格	/
10	电快速瞬变脉冲群抗扰 度试验	5.19	功 能 正 常。	合 格	/
11	浪涌（冲击）抗扰度试 验	5.20	功 能 正 常。	合 格	/
12	电压暂降、短时中断和 电压变化的抗扰度试验	5.22	功 能 正 常。	合 格	/
13	低温（运行）试验	5.23	功 能 正 常。	合 格	/
14	恒定湿热（运行）试验	5.24	功 能 正 常。	合 格	/
15	振动（正弦）（运行）试 验	5.26	功 能 正 常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告
检验结果汇总表

生产企业：秦皇岛锐安科技有限公司
产品型号：RG7000

No: Dz2020202371
共 11 页 第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16806-2006 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	基本功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QGL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QTL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
2	状态显示试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QGL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QTL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
3	通讯故障报警功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QGL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QTL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
4	信息记录功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QGL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QTL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
5	信息传输功能试验	5.9	功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QGL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。
			功 能 正 常。	合 格	配接 JB-QTL-RF1016 型火灾报警控制器/消防联动控制器进行试验。

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz2020202371

共 11 页 第 7 页


射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	STLP 9128 D	合格

3) 受试设备连接图:

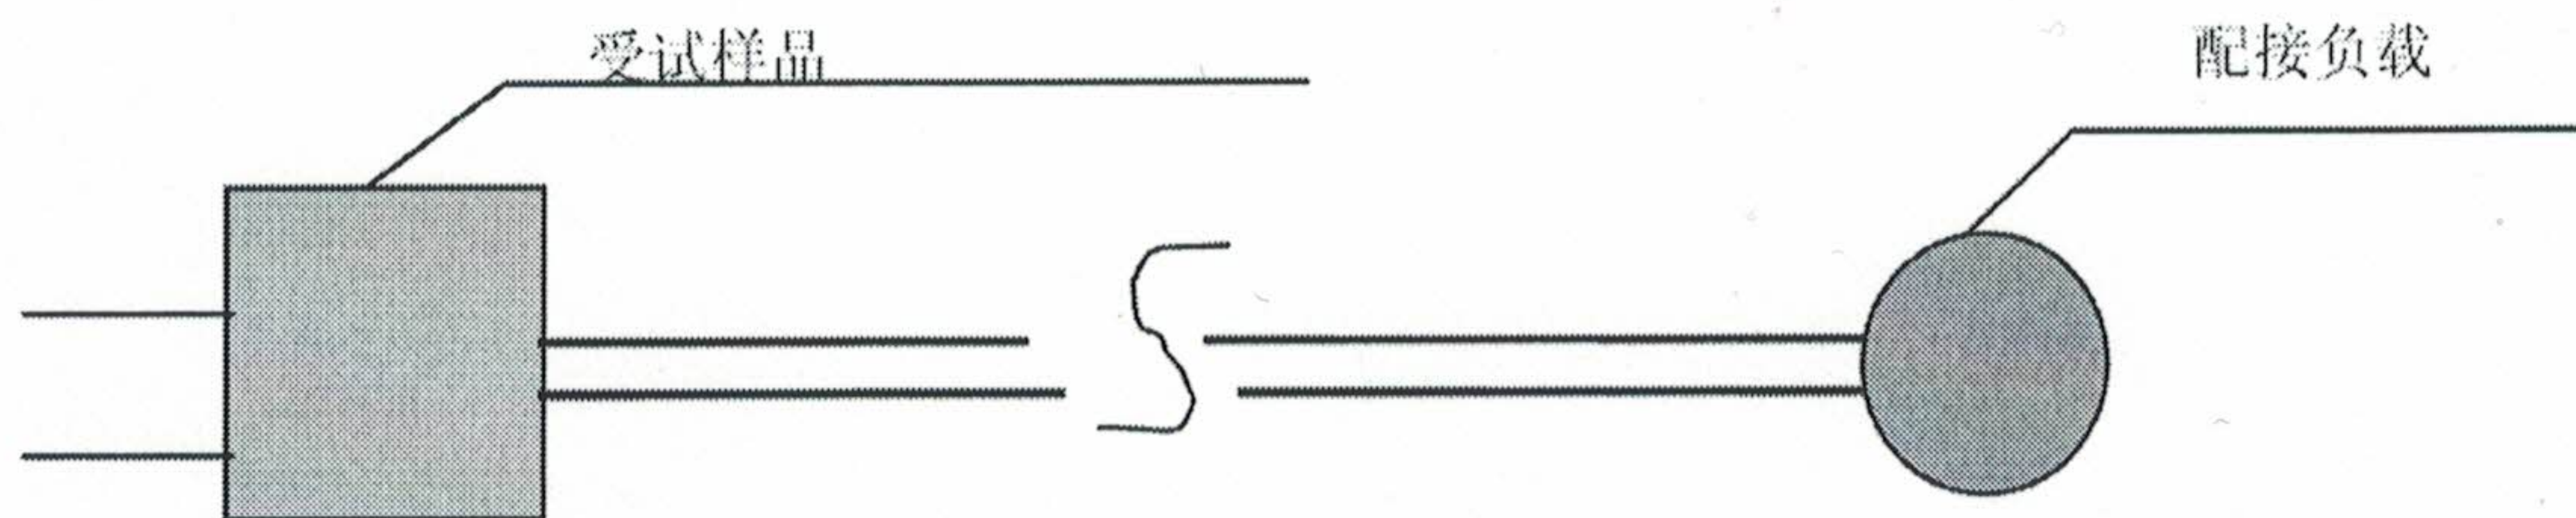

4) 试验布置示意图:

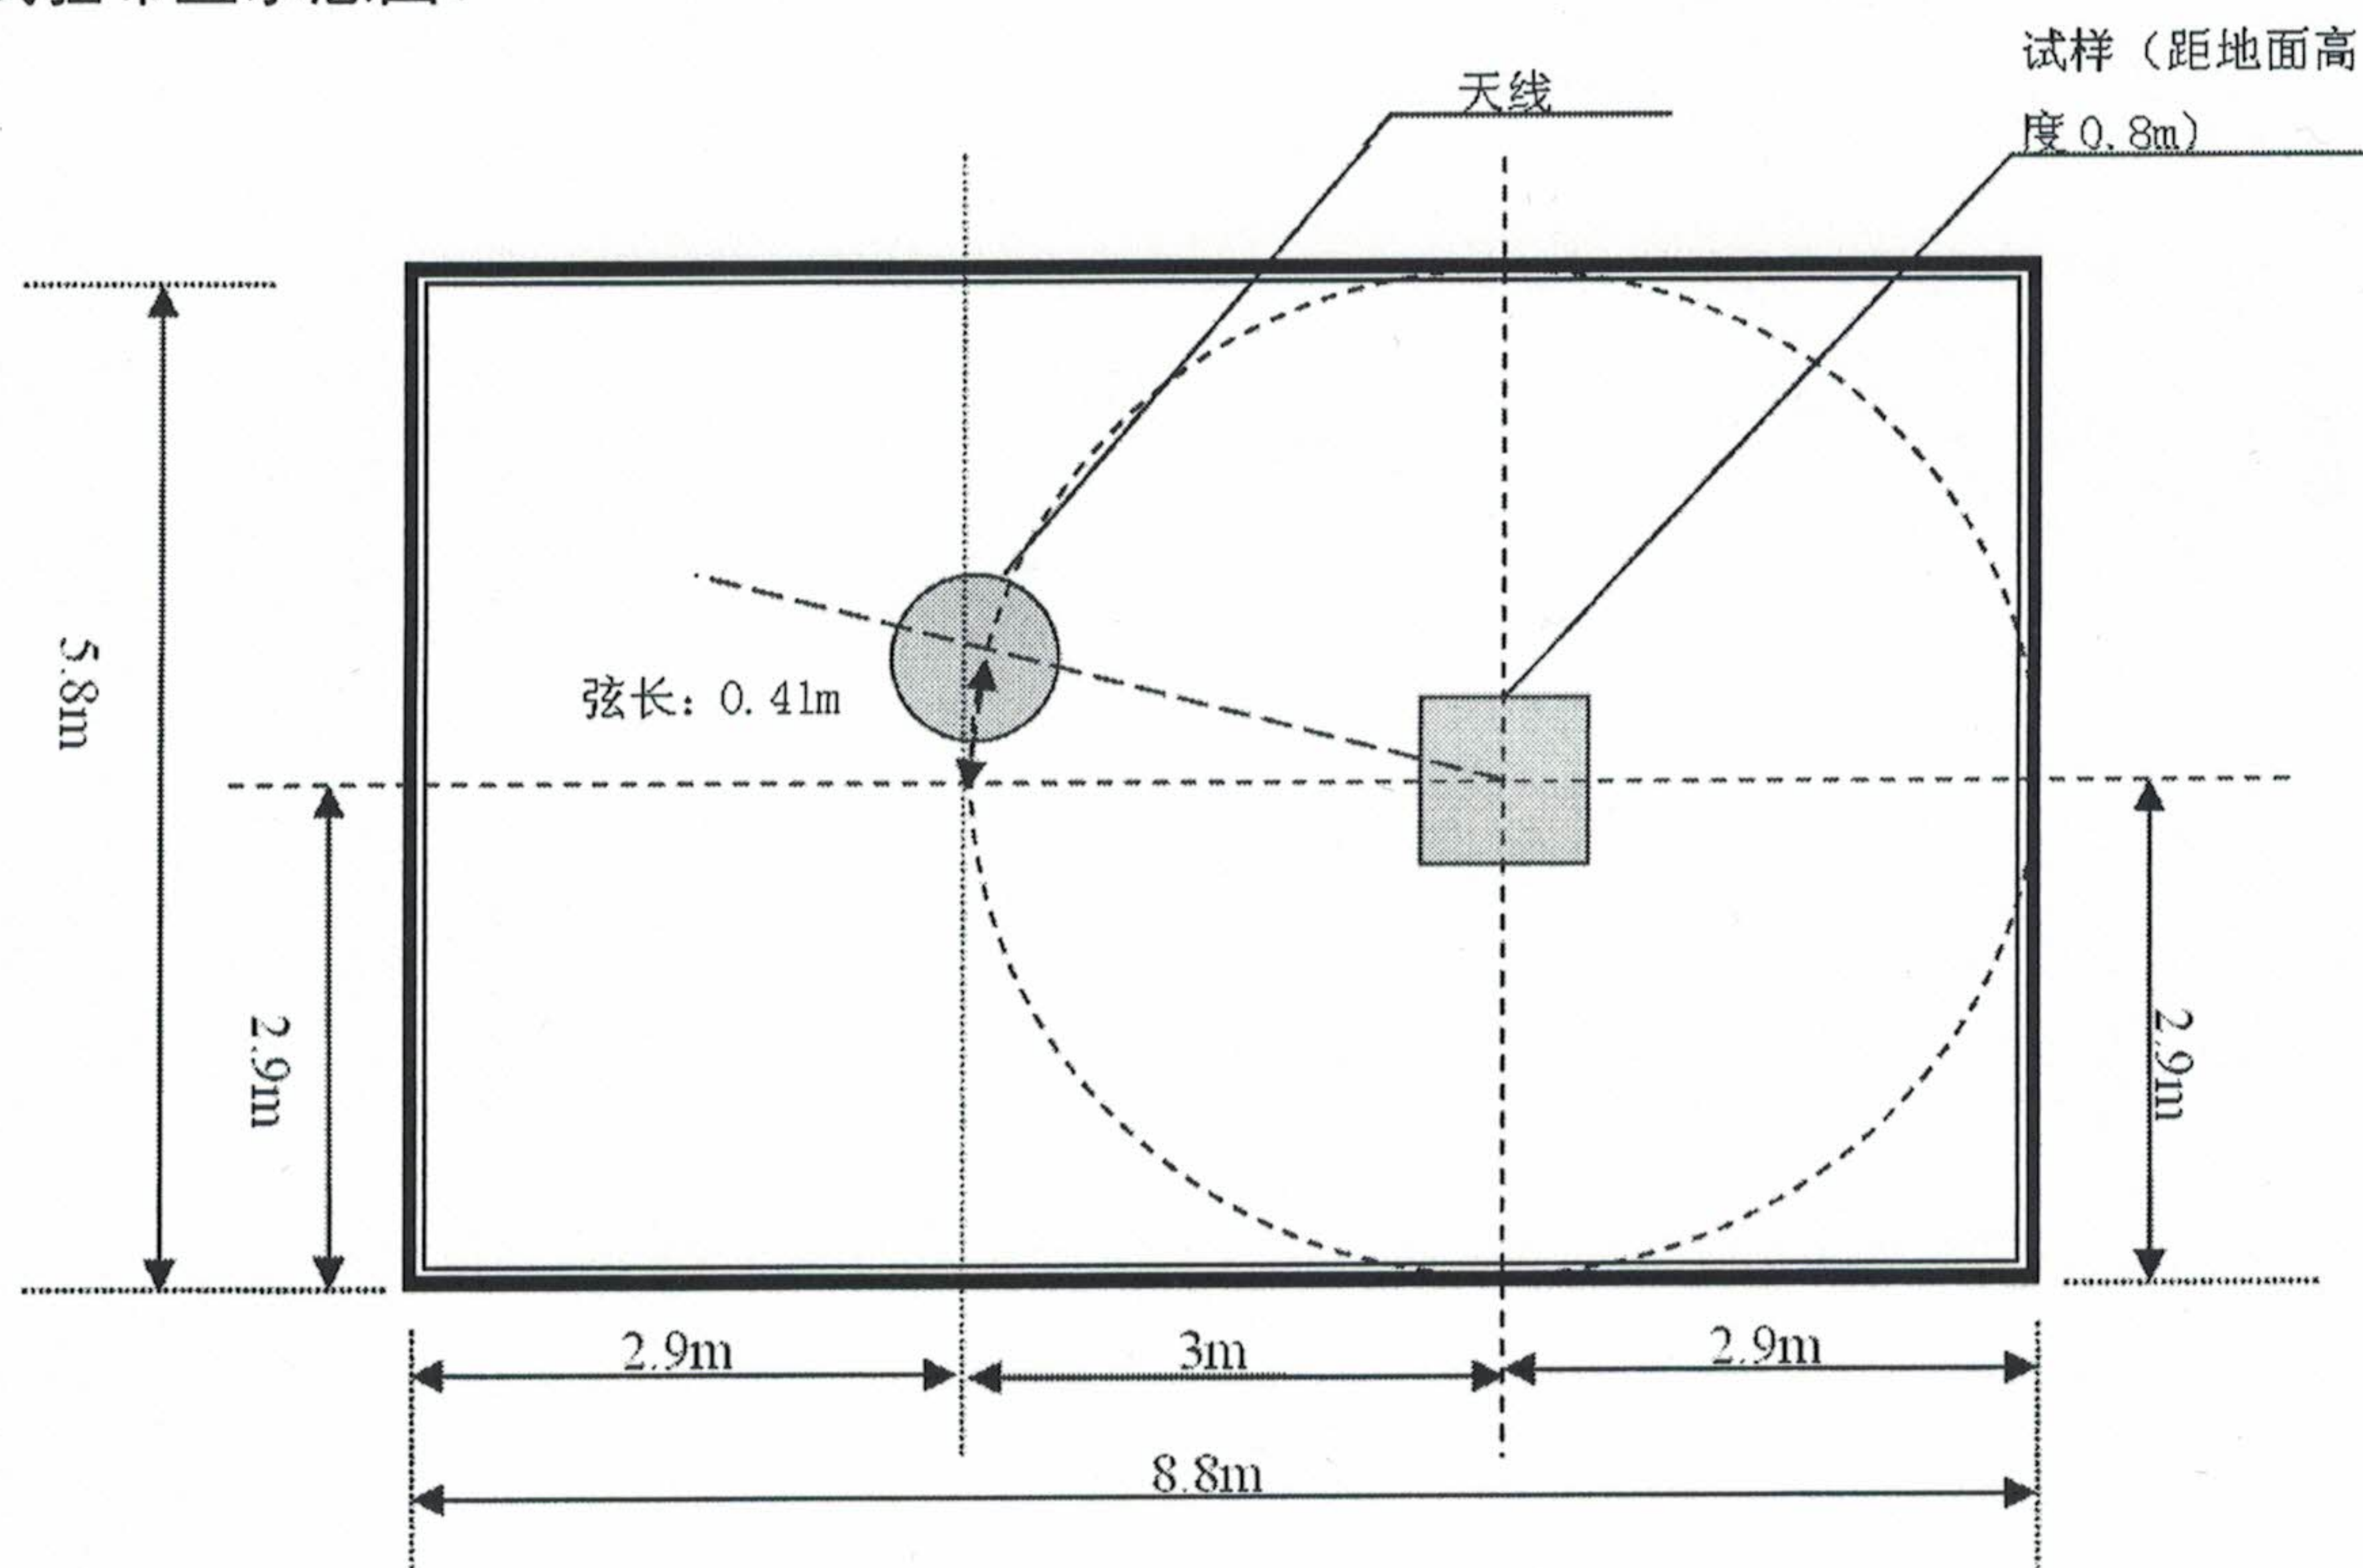

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020202371

共 11 页 第 8 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：电磁屏蔽室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
射频传导抗扰度测试系统	NSG4070	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合/去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图：

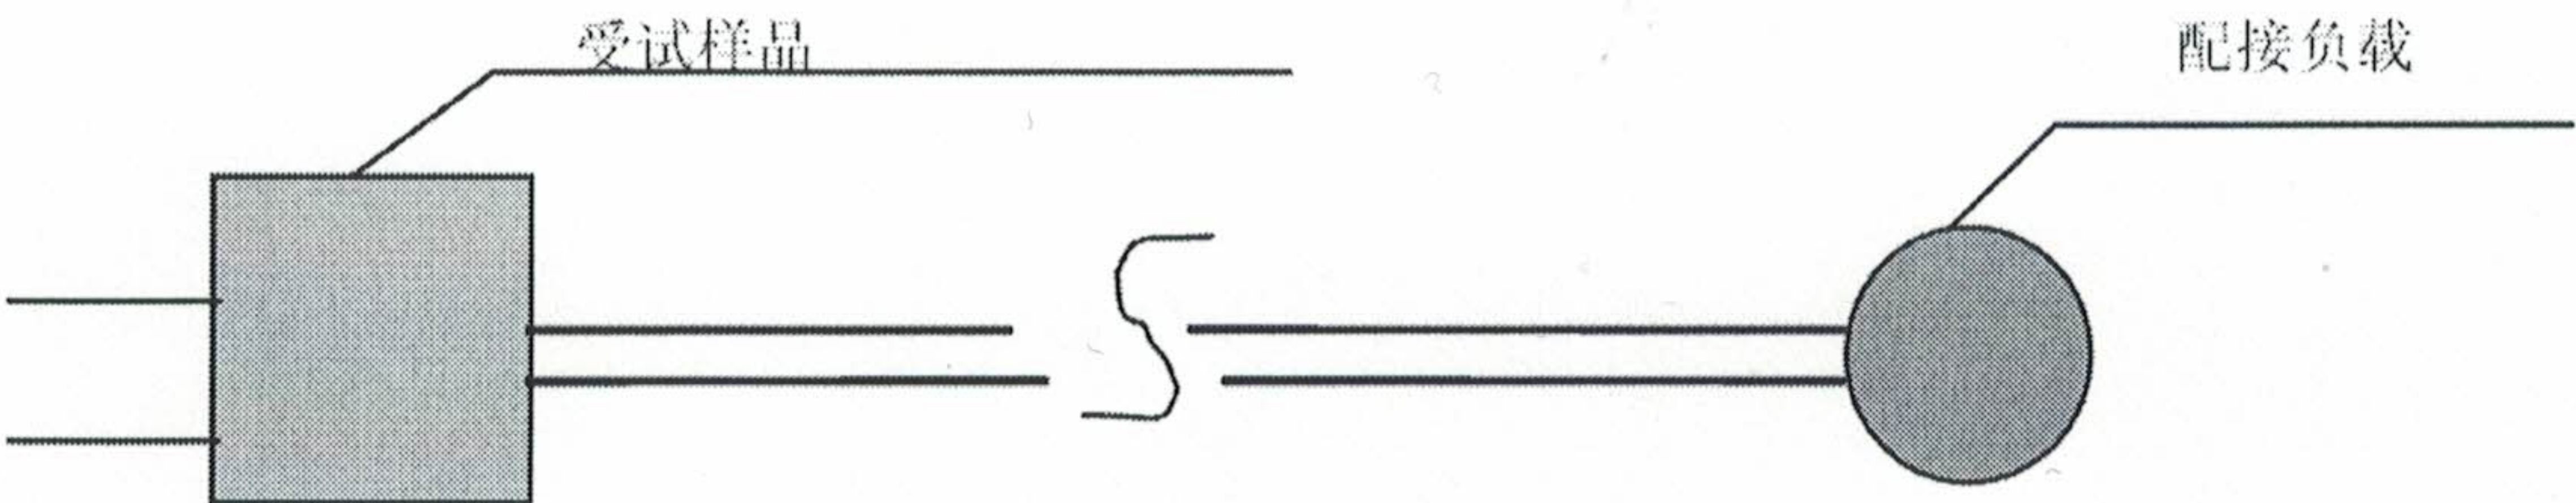

4) 试验布置示意图：

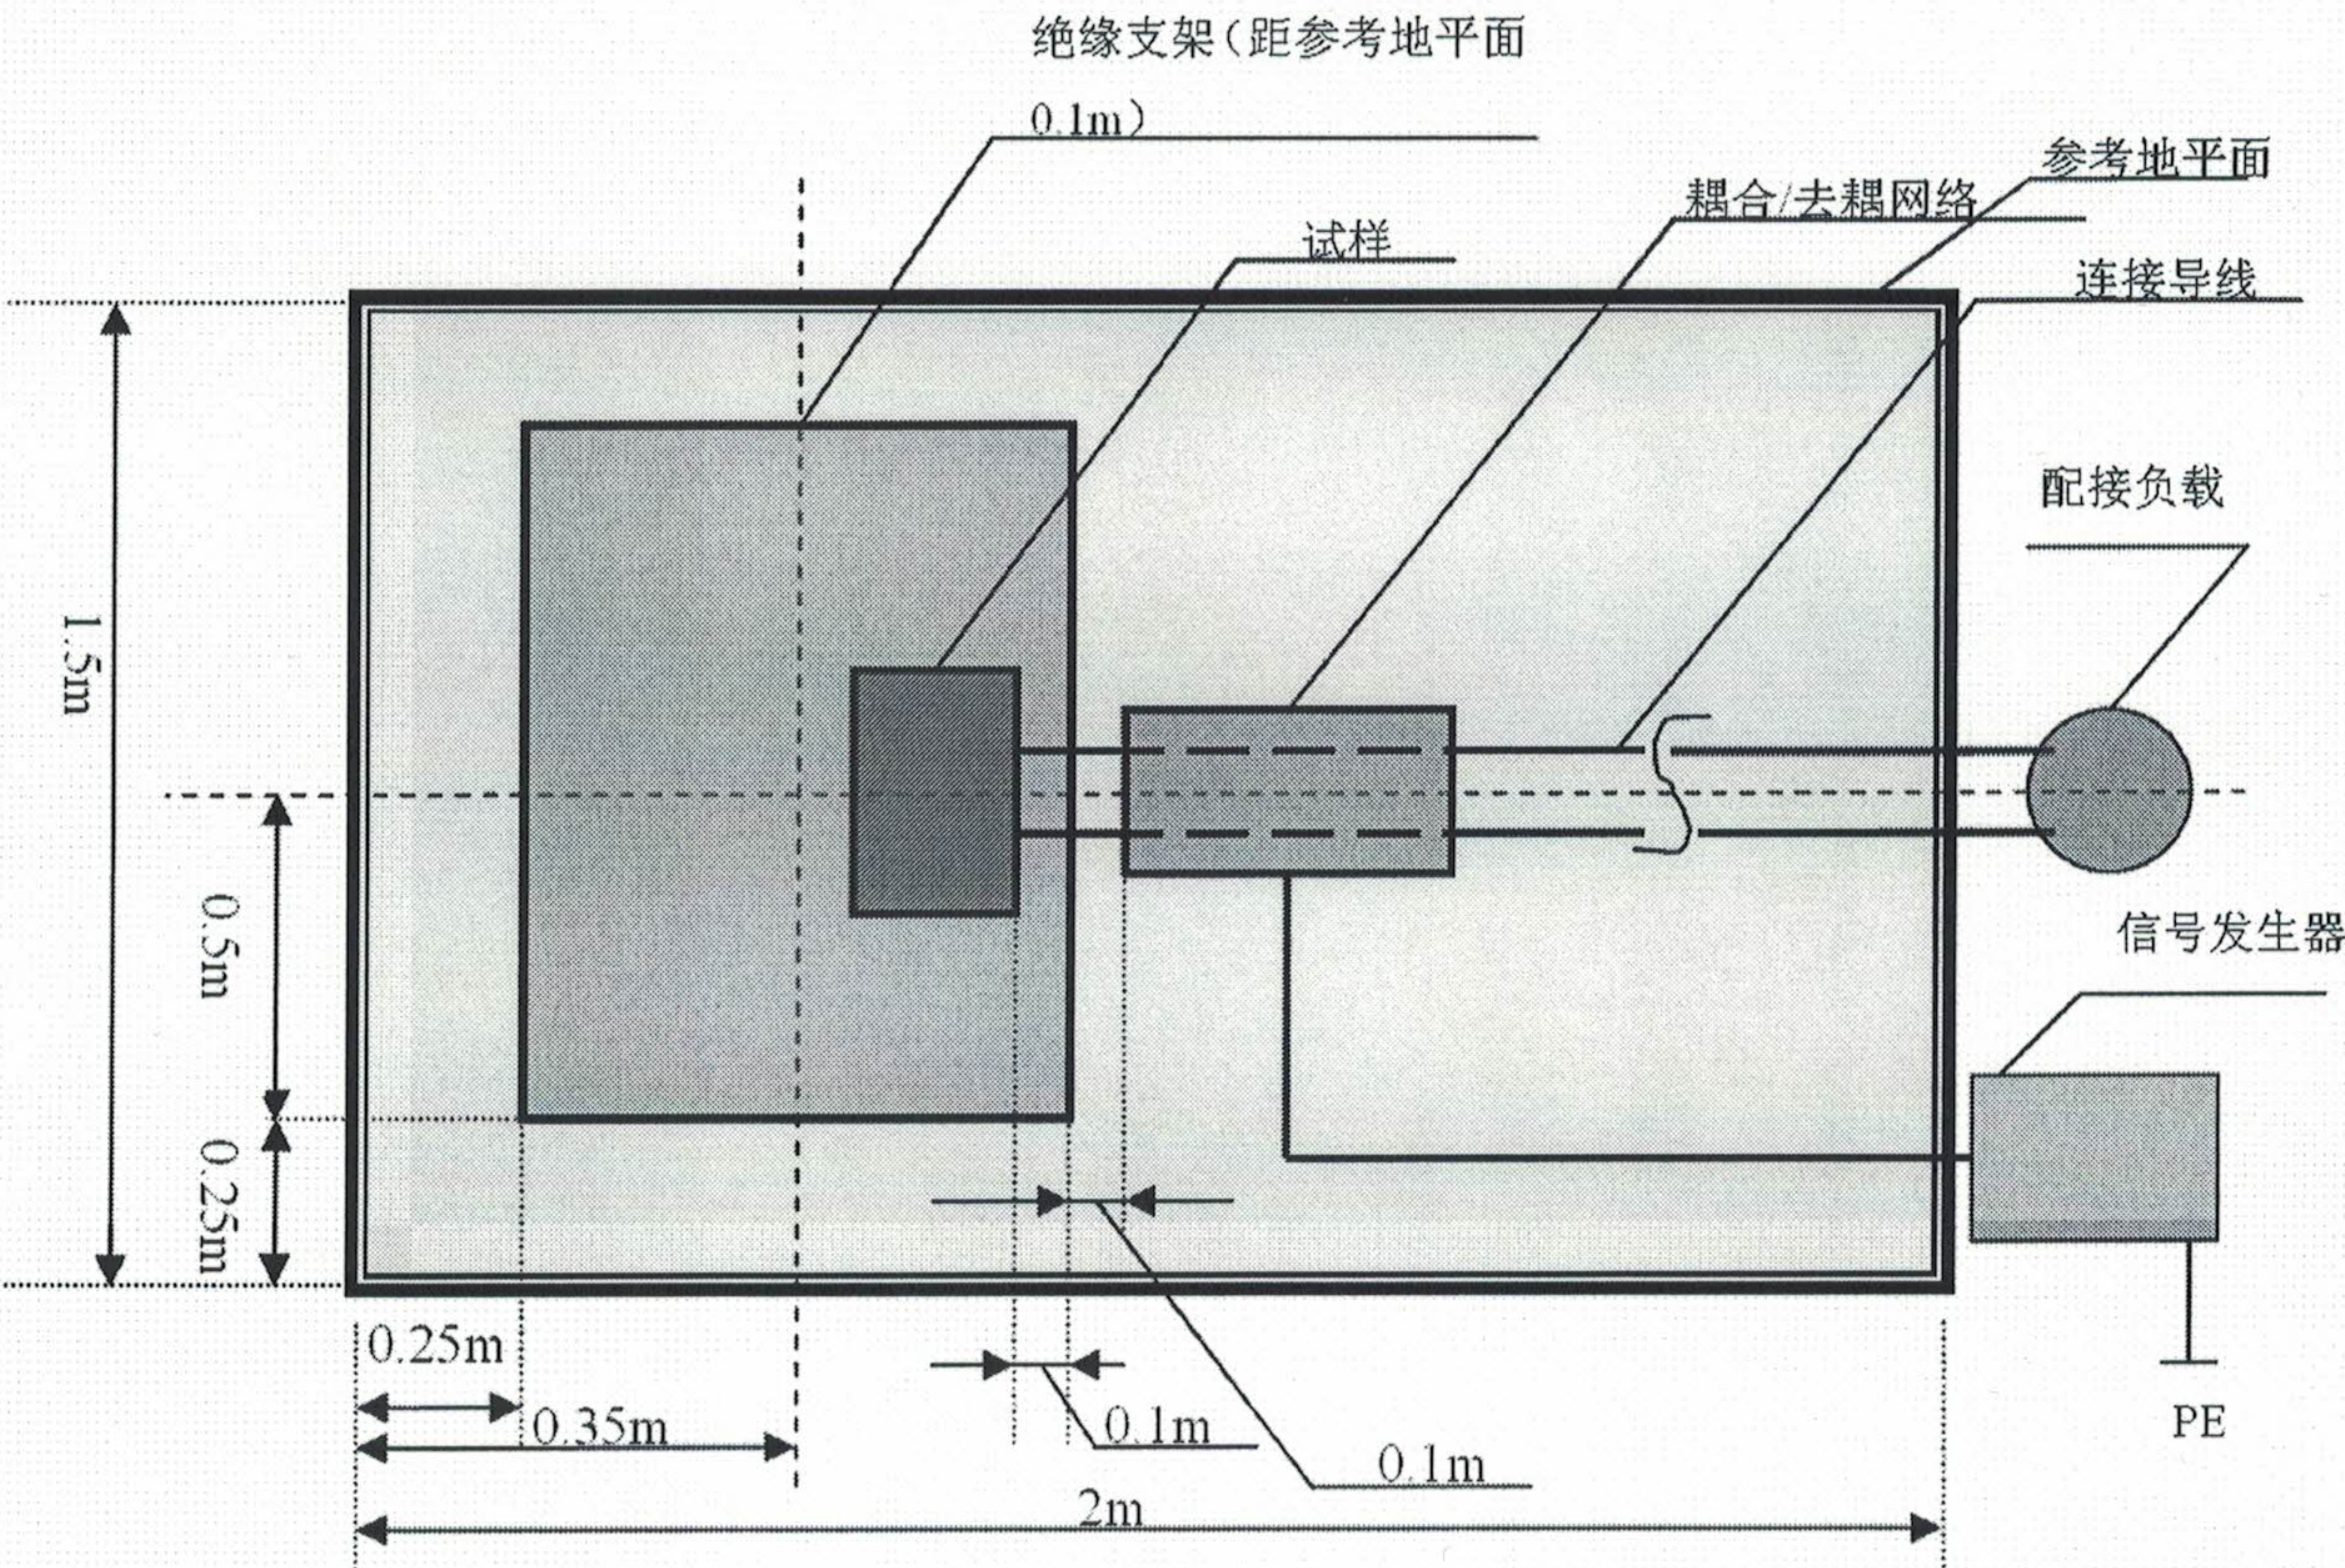

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz2020202371

共 11 页 第 9 页


静电放电抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 试验室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

3) 受试设备连接图:

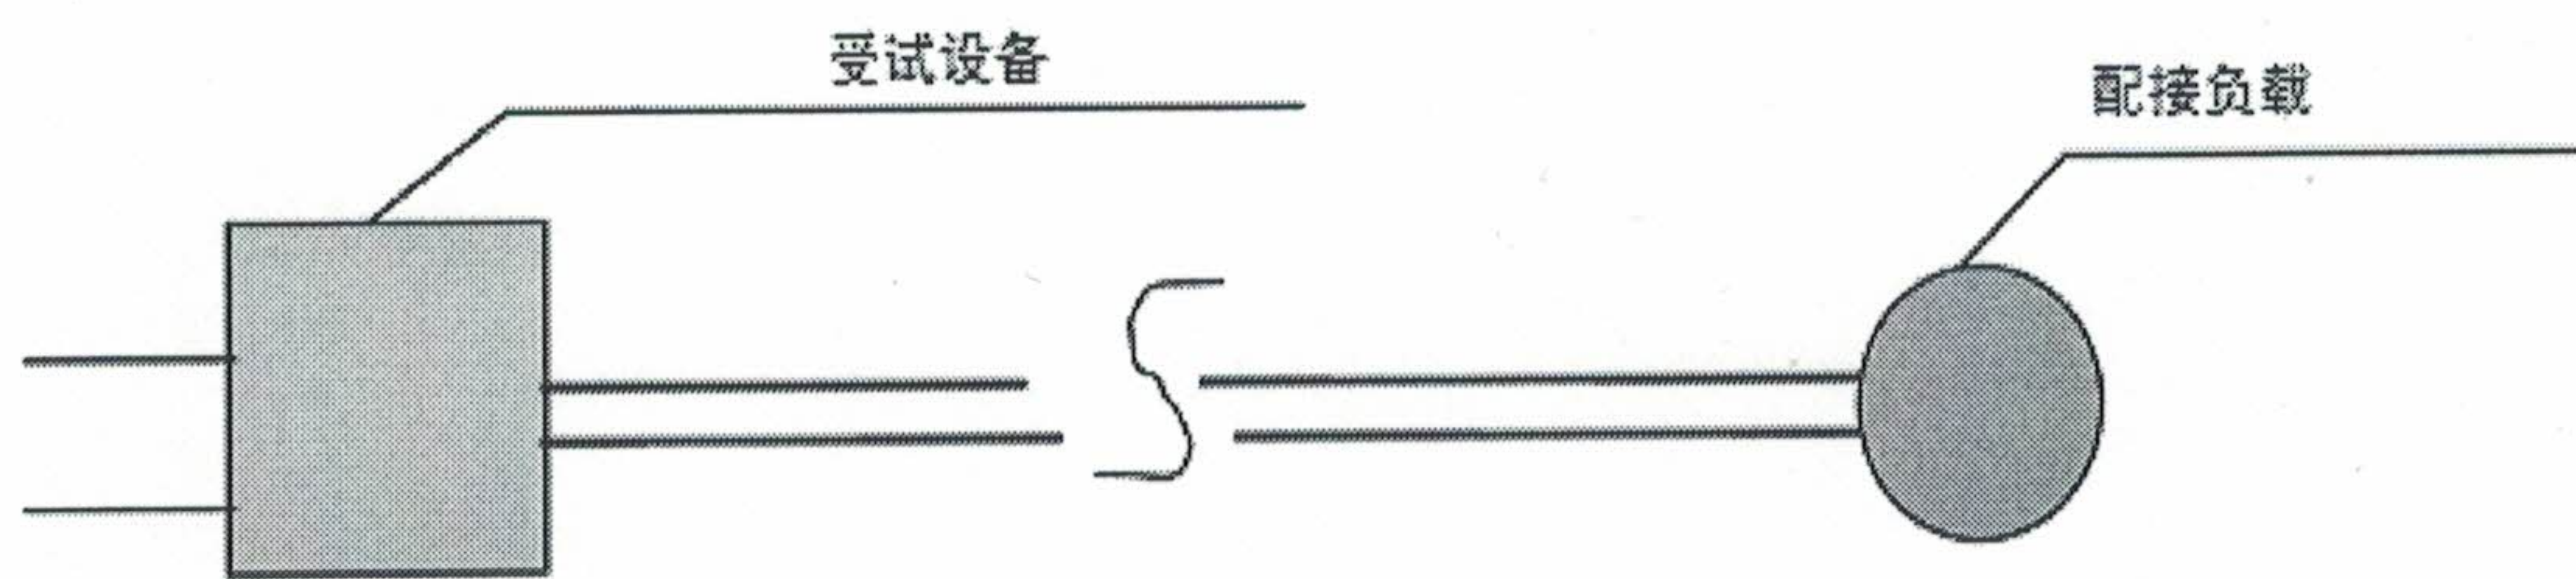

4) 试验布置示意图:

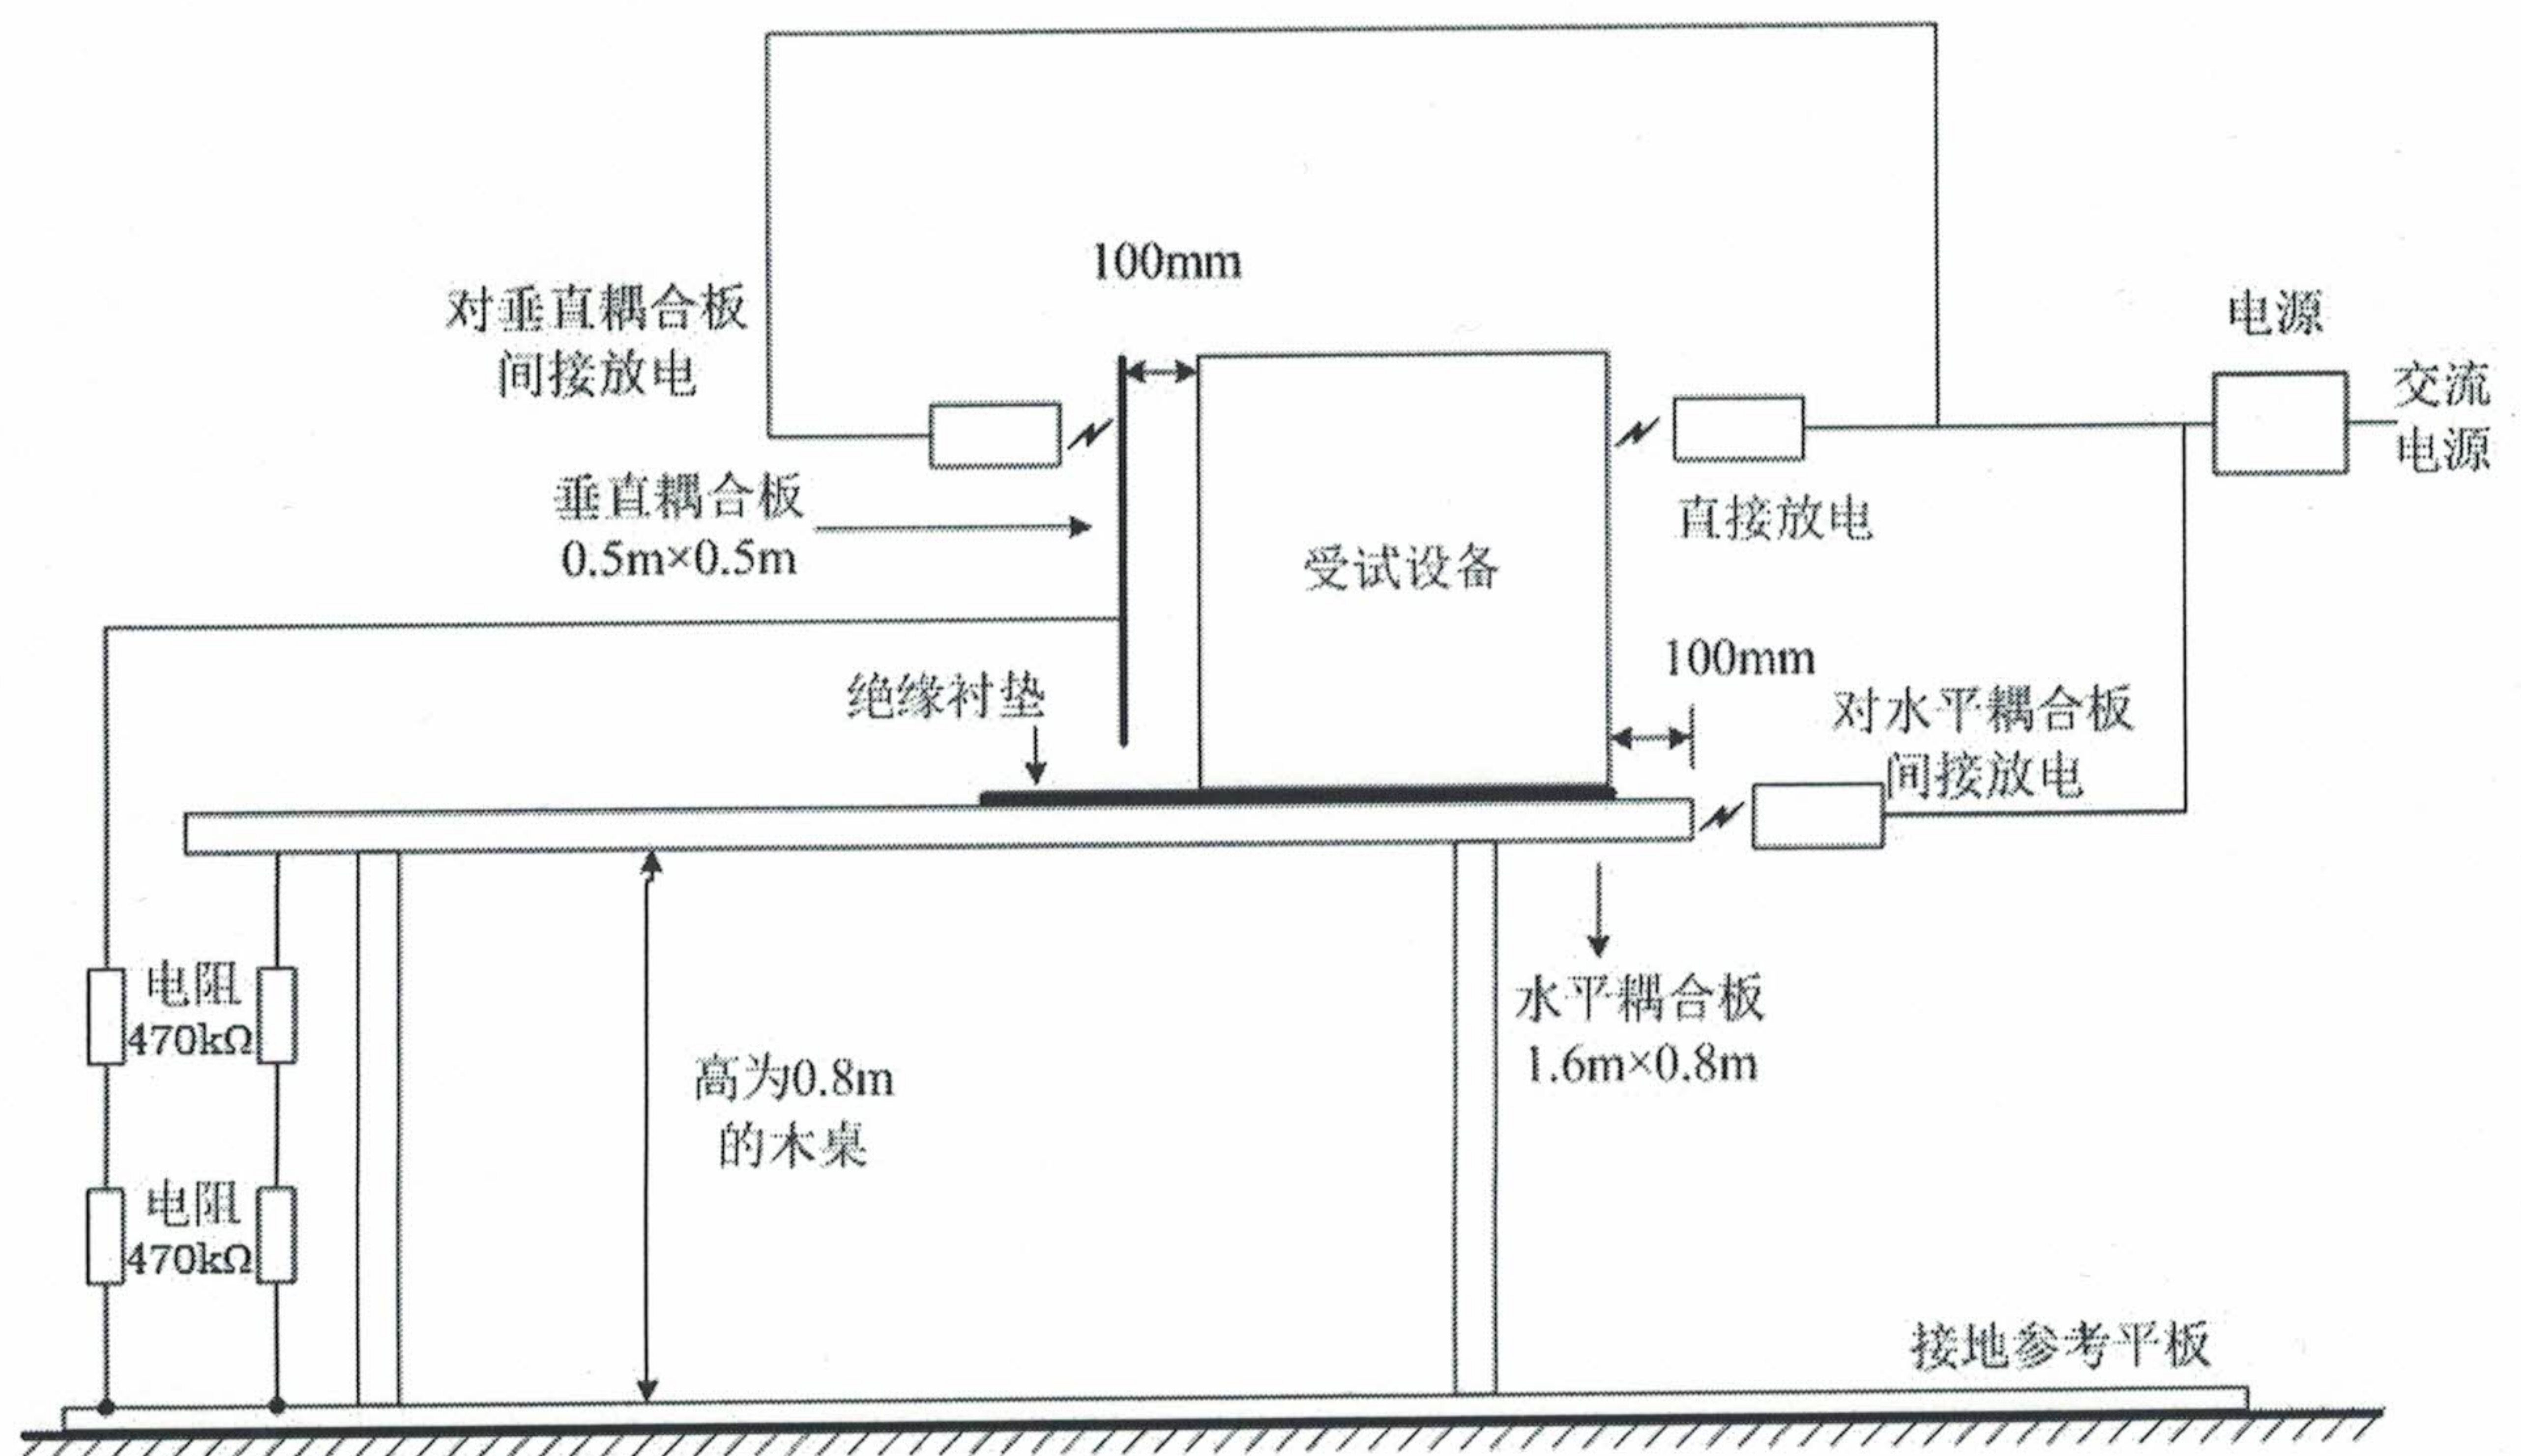

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NoDz2020202371

共 11 页 第 10 页


电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲群发生器	SKS-04041B	合 格
容性耦合夹	EFTC	合 格

3) 受试设备连接图：

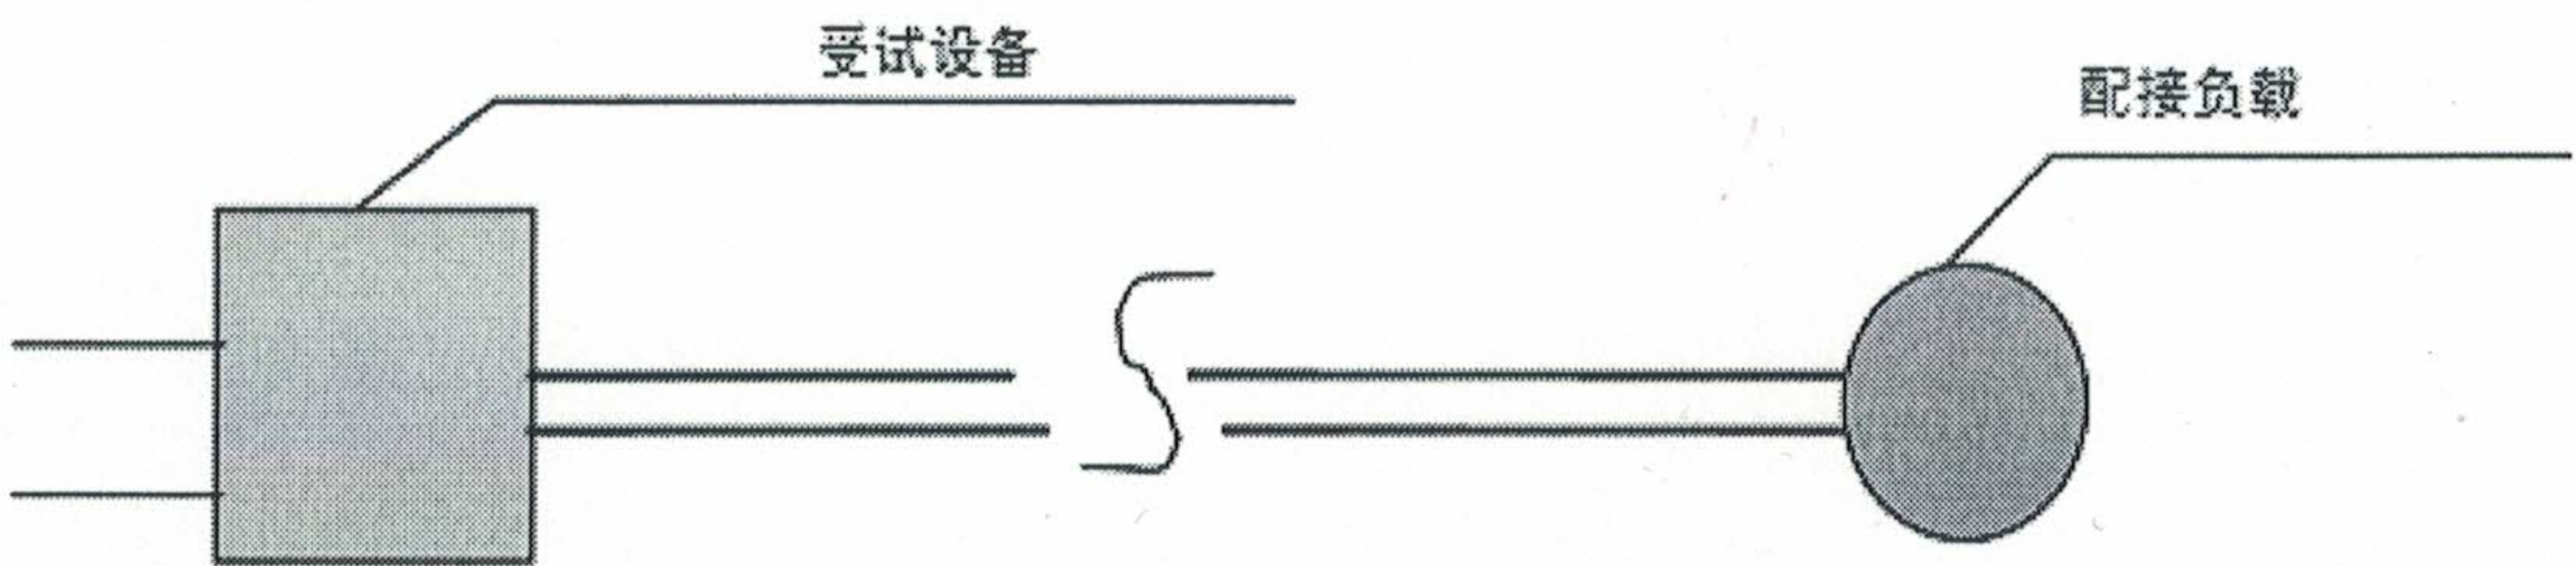

4) 试验布置示意图：

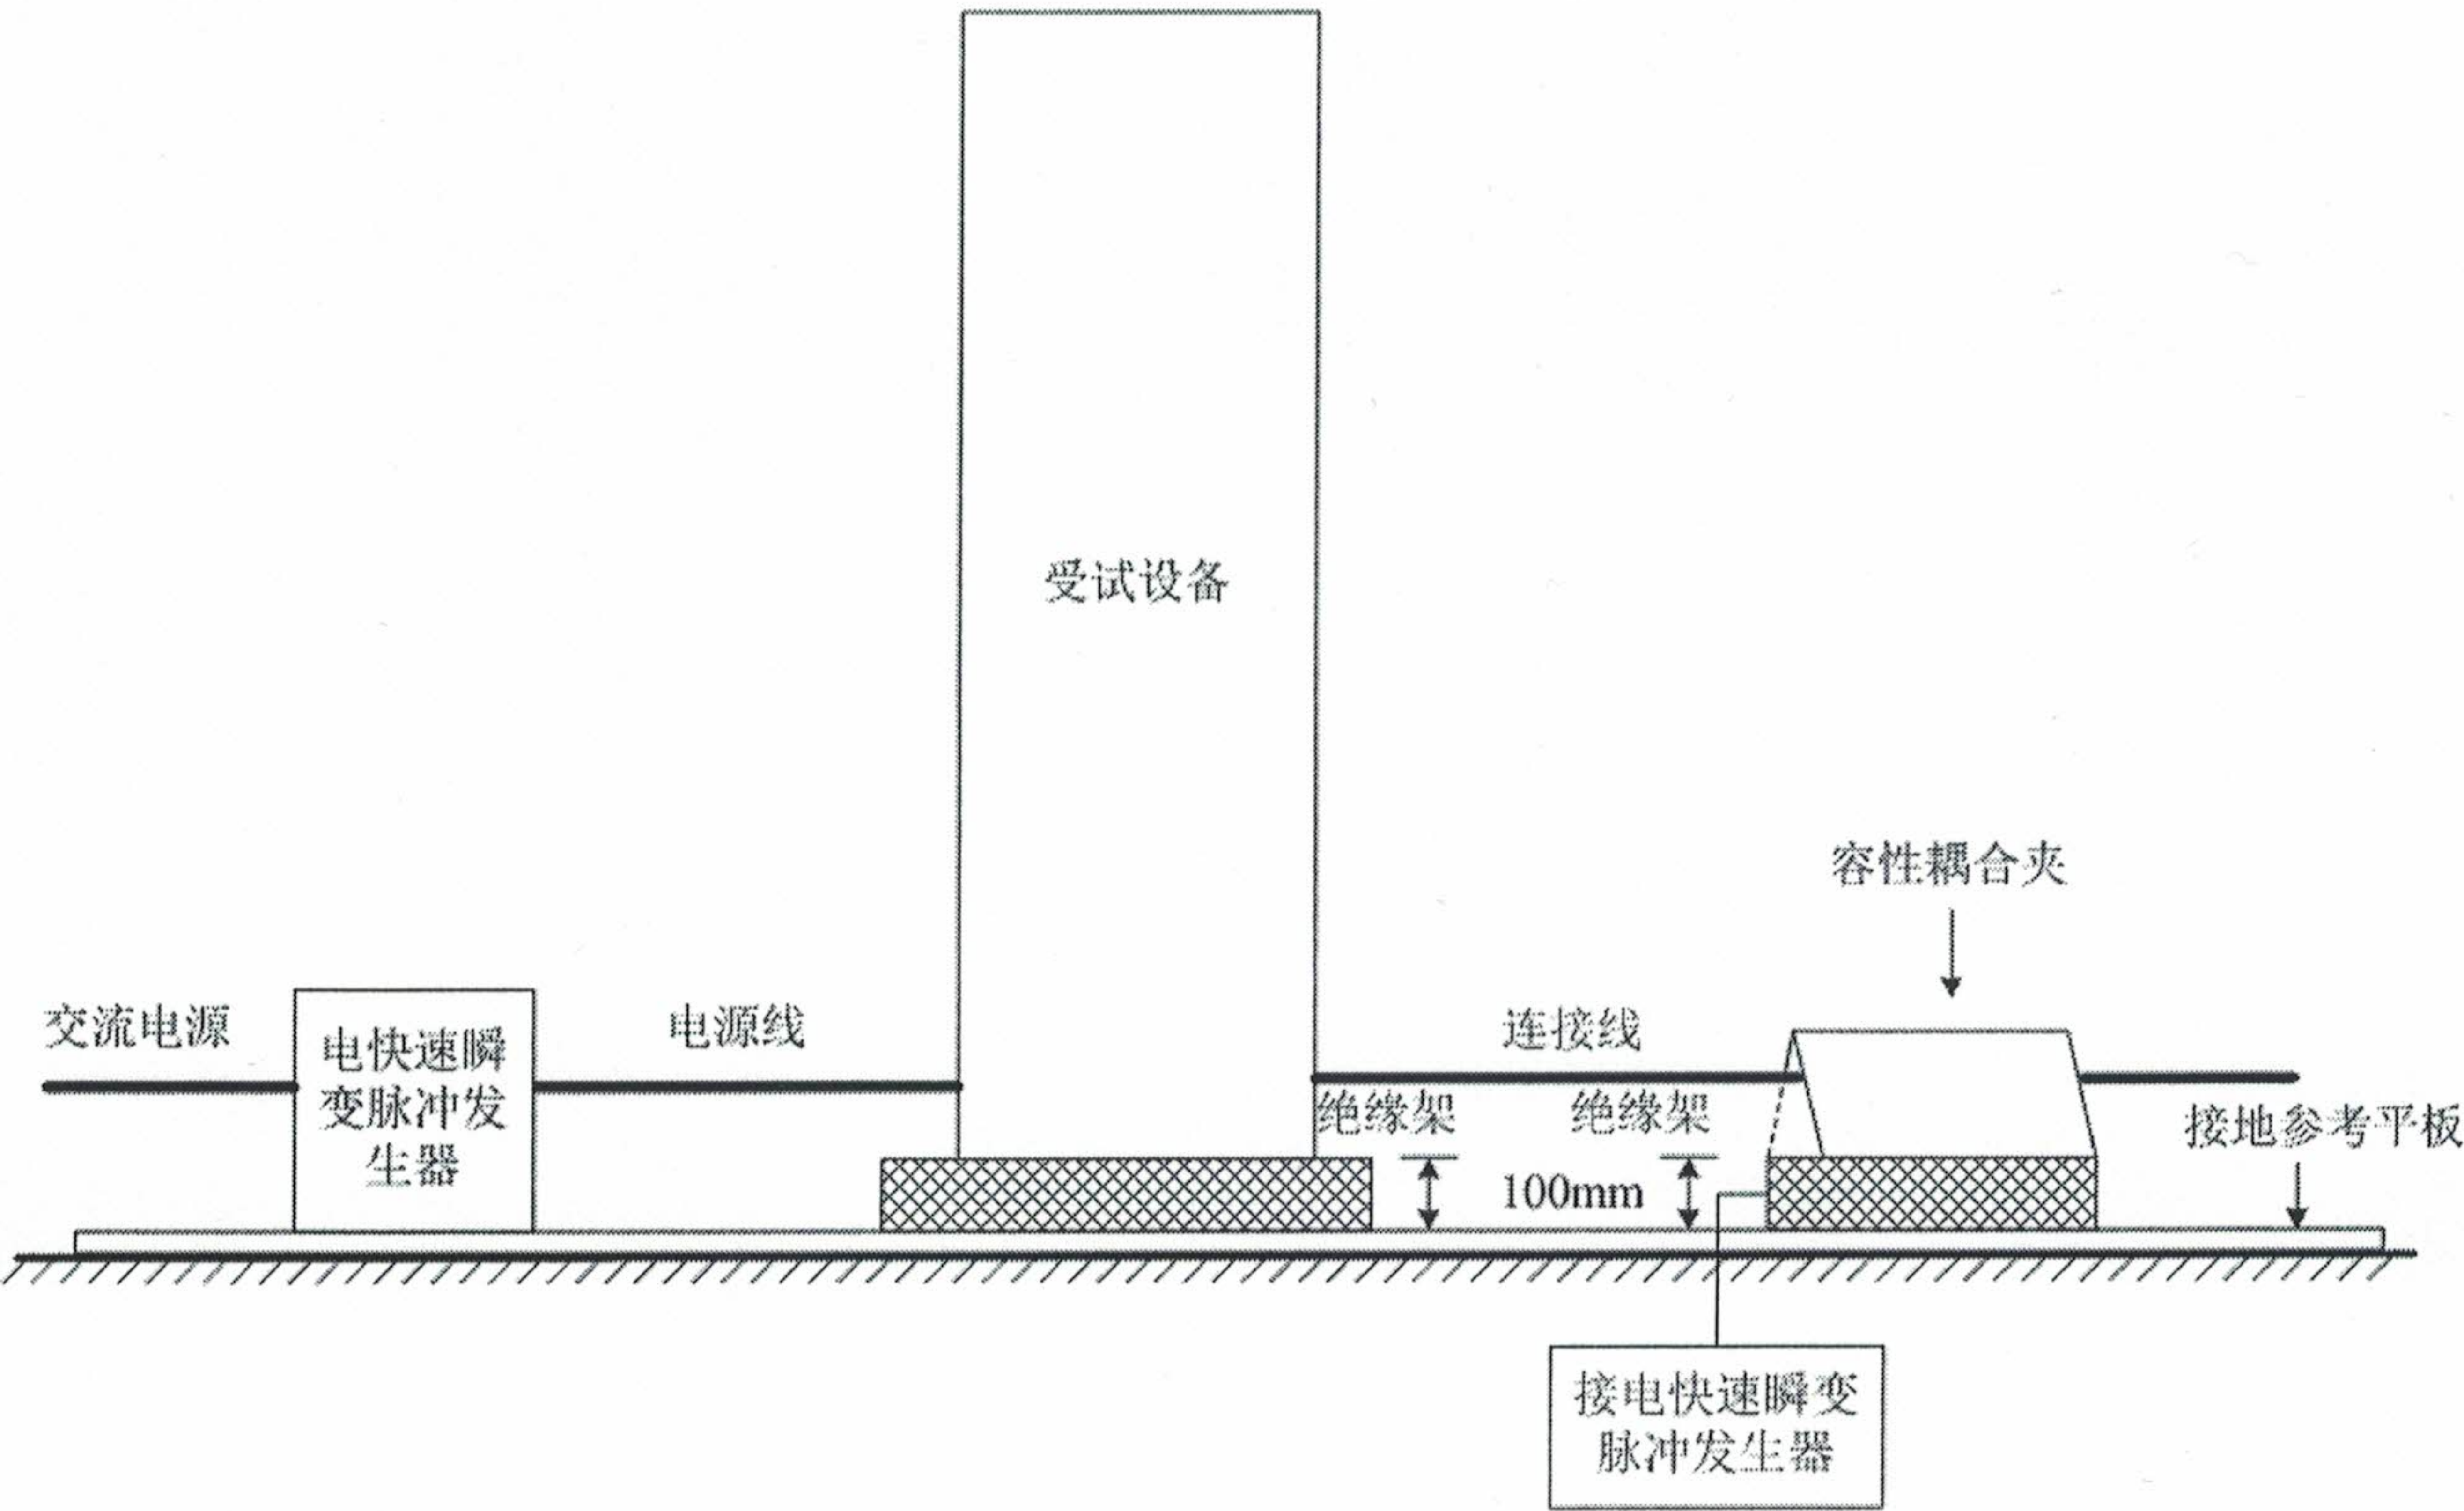

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No：Dz2020202371

共 11 页 第 11 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室

2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050	合格
耦合去耦网络	CDN 133	合格
耦合去耦网络	CDN 117	合格

3) 受试设备连接图：

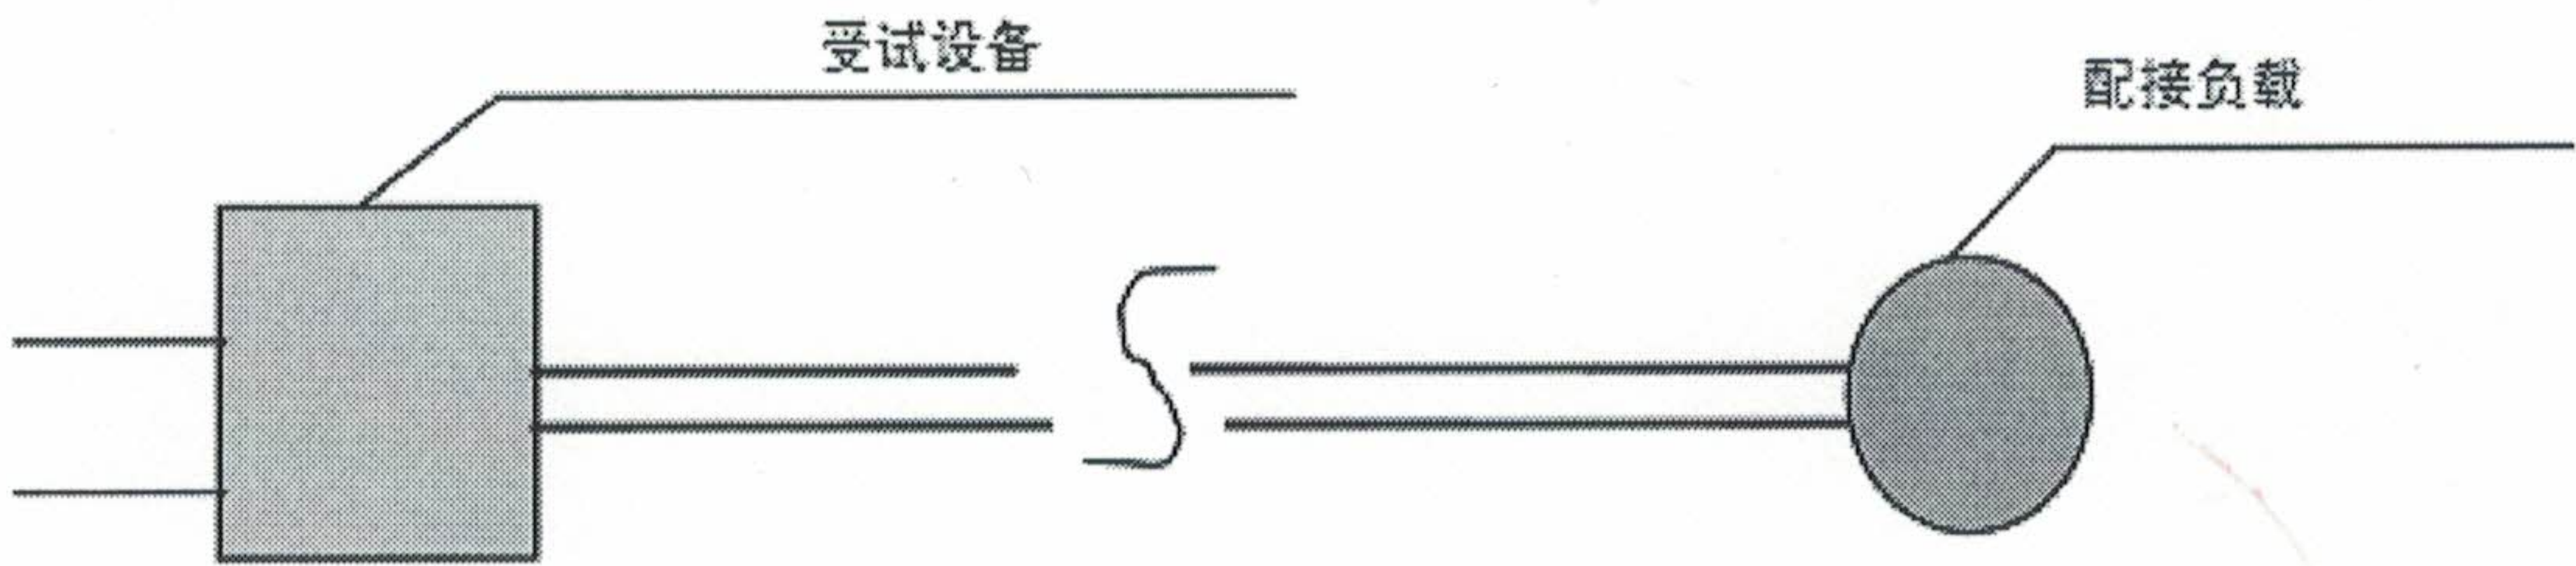

4) 试验布置示意图：

