

一、概述

RP1123N 电压/电流信号传感器（简称传感器）用于监测消防设备电源的电压和电流信号；可监测三相双路电压信号和单路电流信号。

传感器采用二总线进行通信，可以实时监测被监控设备电源的是否有缺相和过流故障，并将该状态上传到监控器。传感器实时采样被监控电源的电压电流值，监控器可查看这些电压、电流值。

本产品采用导轨式安装和螺钉安装结构，方便施工安装，外形大方美观。

二、特点

- 1、传感器采用两线制总线供电通信，无极性连接。
- 2、内置高性能微处理器。
- 3、准确采集被监测设备电压电流值，精度 10%。
- 4、传感器内部监测电路与外部高压电路之间完全隔离设计。
- 5、软硬件滤波技术，提高模块的抗干扰能力。

三、技术参数

1、工作电压：

总线工作电压：总线 24V，允许范围 15V~28V；

2、工作电流：

总线工作电流： $\leq 0.6\text{mA}$ 。

3、线制：

总线：二线制，无极性。

4、编码方式：电子编码，编码地址范围 1~240。

5、监测电压范围：AC100V~AC400V 可设。

6、监测电流范围： $\leq AC5A$

7、传感器状态指示：

- 1) 正常监视状态：指示灯闪亮；
- 2) 被监控设备电源故障状态：指示灯常亮。

8、使用环境：温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度 $\leq 95\%\text{RH}$ ，不凝露。

四、外观结构

1、传感器的外观结构及安装尺寸如图所示，单位：mm。



尺寸：长 104mm×宽 85mm×高 42mm

图 外观结构及安装尺寸

2、对外接线端子

Z1、Z2：总线接口，无极性；

UA1、UB1、UC1、UN1：第 1 路三相火线和零线接口，如果是三相三线制，则不接 UN1

UA2、UB2、UC2、UN2：第 2 路三相火线和零线接口，如果是三相三线制，则不接 UN2

IA、IAN：A 相电流接口

IB、IBN：B 相电流接口

IC、ICN：C 相电流接口

五、安装与布线

警告：安装设备之前，请切断回路的电源。

1、安装前应首先检查外壳是否完好无损，标识是否齐全。

2、传感器采用导轨式安装方式，采用标准 35mm 导轨安装，也可采用螺钉安装。

3、接线方式

传感器的现场接线示意图如图所示。接线时，注意接线时切勿接错强电，弱电。

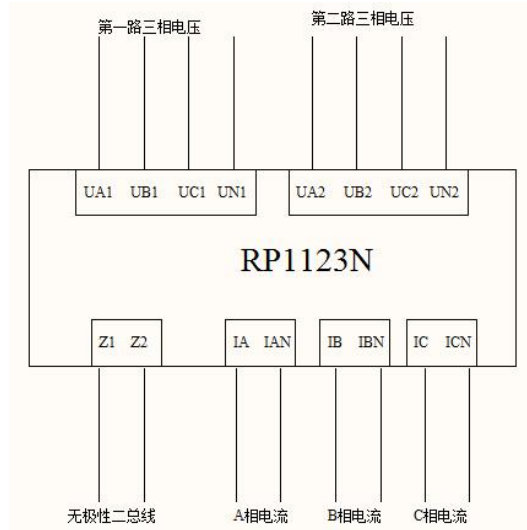


图 传感器接线示意图

4、布线要求

总线(BUS)采用 NH-RVS-2×1.0mm² 或 1.5mm² 线；监控电源输入线采用 NH-RVS-2×1.5mm² 线。穿金属管（线槽）或阻燃 PVC 管敷设。

六、使用操作

编码操作：可利用本公司生产的 RG8000 编码器编码。编码器具体操作步骤和方法，见《RG8000 编码器安装使用说明书》。

电压、电流监测参数：

可通过编码器设置电压、电流监测参数，如果设置为无，则表示不监测该路电压、电流，其他设置无效。若设置为有，则表示监测该路电压、电流，同时可以设置监控电压、电流的额定值。

七、搬运与储存

设备运输、搬运、储存均须在包装状态下进行，装卸过程要轻拿轻放，防止碰撞损坏。储存环境应保持通风、干燥，切忌露天存放。

八、注意事项

- 1、值班人员应熟练掌握设备的操作程序，不得误操作。
- 2、本传感器为消防产品，使用中必须严格执行值班和交接班制度，并做好运行记录。
- 3、每隔半年应对传感器进行一次功能测试。

秦皇岛锐安科技有限公司

地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区洋河道 12 号

网址：www.ruiankeji.com

全国统一服务热线：4001358119